


| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ООО "Баттери Сервис Групп" |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| НАИМЕНОВАНИЕ АКБ         | МАРКА АКБ                  | НОМЕР АКБ |
| #1                       | Kelbow URL 12-18           | SV-2534   |
| #2                       | Kelbow URL 12-18           | SV-2535   |
| #3                       | Kelbow URL 12-18           | SV-2536   |
| #4                       |                            |           |

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)  
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 341223249  
 Дата проведения теста 24.03.2026  
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
 Предварительный заряд Нет  
 Заряд после разряда Да  
 Ток разряда 4.9 А  
 Режим 5.00 ч  
 Номинальная емкость 24.5 Ач  
 Ограничение емкости 40.0 Ач  
 Ограничение напряжения 10.2 В  
 Ограничение температуры 45.0 °C  
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда  
 Ограничение напряжения 16.0 В  
 Ограничение температуры 45.0 °C  
 Пауза перед зарядом 01.00 ч  
 Время пред. заряда 00.00 ч  
 Время заряда 20.00 ч

Подпись \_\_\_\_\_ ФИО

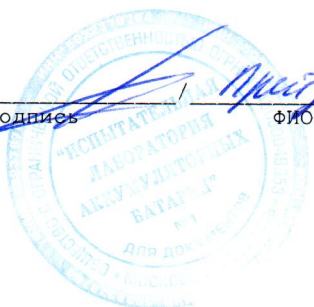

*Михайлов В В*



Заряд после испытания


|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Канал 1              |                        |
| Причина остановки    | Острановлен оператором |
| Напряжение начальное | 11.41 В                |
| Напряжение конечное  | 14.78 В                |
| Температура          | 21.3 °С                |
| Время                | 12 ч 57 м 46 с         |
| Канал 2              |                        |
| Причина остановки    | Острановлен оператором |
| Напряжение начальное | 11.42 В                |
| Напряжение конечное  | 14.72 В                |
| Температура          | 21.3 °С                |
| Время                | 12 ч 57 м 46 с         |
| Канал 3              |                        |
| Причина остановки    | Острановлен оператором |
| Напряжение начальное | 11.42 В                |
| Напряжение конечное  | 14.76 В                |
| Температура          | 21.0 °С                |
| Время                | 12 ч 57 м 46 с         |

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

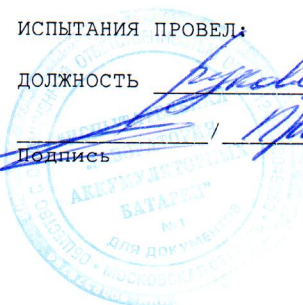

*Руководитель ИИ*  
*Прякина СВ*