

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО. Баттери Сервис Групп	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben HRL 12-26	SU-2600
#2	Kolben HRL 12-26	SU-2601
#3	Kolben HRL 12-26	SU-2602
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 340324237
 Дата проведения теста 10.03.2026
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда Да
 Ток разряда 3.5 А
 Режим 10.00 ч
 Номинальная емкость 35.0 Ач
 Ограничение емкости 70.0 Ач
 Ограничение напряжения 10.8 В
 Ограничение температуры 45.0 °C
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда
 Ограничение напряжения 16.0 В
 Ограничение температуры 45.0 °C
 Пауза перед зарядом 01.00 ч
 Время пред. заряда 00.00 ч
 Время заряда 20.00 ч

Подпись / Пригласи В.В.
 ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	09 ч 55 м 00 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	34.71 Ач
Измеренная емкость %	99.2 %
Приведенная емкость к 20 °С	34.92 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	36.01 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	99.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	102.9 %
Начальная температура Т	19.3 °С
Конечная температура Т	19.3 °С


Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	09 ч 58 м 01 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	34.88 Ач
Измеренная емкость %	99.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	34.88 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	35.96 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	99.7 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	102.7 %
Начальная температура Т	19.8 °С
Конечная температура Т	19.8 °С

Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 10 м 11 с
Начальное напряжение АБ	14.70 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	35.59 Ач
Измеренная емкость %	101.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	35.59 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	36.69 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.7 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	104.8 %
Начальная температура Т	20.0 °С
Конечная температура Т	19.8 °С

Подпись

ФИО

Притуриса А.В.

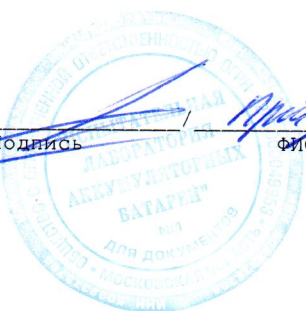

Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.48 В
Напряжение конечное	14.74 В
Температура	19.5 °С
Время	20 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.49 В
Напряжение конечное	14.75 В
Температура	20.3 °С
Время	20 ч 00 м 00 с
Канал 4	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.47 В
Напряжение конечное	14.72 В
Температура	20.5 °С
Время	20 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

Должность

Подпись

ФИО

