

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО «Баттери Сервис Групп»	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben URL 12-9	SV-2588
#2	Kolben URL 12-9	SV-2589
#3	Kolben URL 12-9	SV-2590
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)  
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 340324197  
 Дата проведения теста 27.02.2026  
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
 Предварительный заряд Нет  
 Заряд после разряда Да  
 Ток разряда 0.9 А  
 Режим 10.00 ч  
 Номинальная емкость 9.0 Ач  
 Ограничение емкости 9.0 Ач  
 Ограничение напряжения 10.8 В  
 Ограничение температуры 45.0 °С  
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда  
 Ограничение напряжения 16.0 В  
 Ограничение температуры 45.0 °С  
 Пауза перед зарядом 01.00 ч  
 Время пред. заряда 00.00 ч  
 Время заряда 20.00 ч


Подпись / ФИО *Притурин ВВ*



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 17 м 16 с
Начальное напряжение АБ	14.74 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	9.26 Ач
Измеренная емкость %	102.9 %
Приведенная емкость к 20 °С	9.15 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	9.43 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.7 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	104.8 %
Начальная температура Т	21.8 °С
Конечная температура Т	22.0 °С
Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	09 ч 31 м 55 с
Начальное напряжение АБ	14.68 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	8.58 Ач
Измеренная емкость %	95.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	8.48 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	8.74 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	94.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	97.1 %
Начальная температура Т	21.8 °С
Конечная температура Т	22.0 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	09 ч 51 м 41 с
Начальное напряжение АБ	14.63 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	8.88 Ач
Измеренная емкость %	98.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	8.77 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	9.04 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	97.4 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	100.4 %
Начальная температура Т	21.8 °С
Конечная температура Т	22.3 °С

Подпись

ФИО

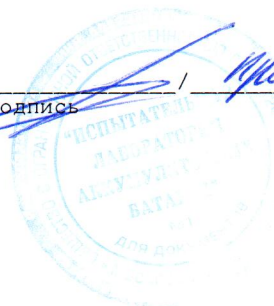

Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.32 В
Напряжение конечное	14.72 В
Температура	22.5 °С
Время	12 ч 54 м 49 с
Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.36 В
Напряжение конечное	14.68 В
Температура	22.3 °С
Время	12 ч 54 м 49 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.32 В
Напряжение конечное	14.62 В
Температура	22.5 °С
Время	12 ч 54 м 49 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

