

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
ООО, Батери Сервис Групп		
#1	Kelben URL 12-50	SV-2606
#2	Kelben URL 12-50	SV-2607
#3	Kelben URL 12-50	SV-2608
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 341223249
 18.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 2.9 А
 20.00 ч
 58.0 Ач
 100.0 Ач
 10.5 В
 45.0 °С
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

16.0 В
 45.0 °С
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	20 ч 15 м 07 с
Начальное напряжение АБ	14.76 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	58.73 Ач
Измеренная емкость %	101.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	59.08 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	60.92 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	105.0 %
Начальная температура Т	19.0 °С
Конечная температура Т	19.0 °С
Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	20 ч 07 м 17 с
Начальное напряжение АБ	14.70 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	58.35 Ач
Измеренная емкость %	100.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	58.70 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	60.53 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	104.4 %
Начальная температура Т	19.0 °С
Конечная температура Т	19.0 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	20 ч 12 м 04 с
Начальное напряжение АБ	14.73 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	58.58 Ач
Измеренная емкость %	101.0 %
Приведенная емкость к 20 °С	58.93 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	60.77 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.6 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	104.8 %
Начальная температура Т	18.8 °С
Конечная температура Т	18.8 °С

Подпись

ФИО

Причина АБ


Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.02 В
Напряжение конечное	11.17 В
Температура	19.3 °С
Время	00 ч 00 м 02 с
Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.07 В
Напряжение конечное	11.27 В
Температура	19.0 °С
Время	00 ч 00 м 02 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.01 В
Напряжение конечное	11.26 В
Температура	18.8 °С
Время	00 ч 00 м 02 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

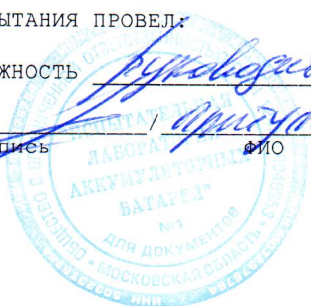

Руководитель ИИ
Аригунин ВВ

ФИО